



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
OSIJEK
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADITELJSTVO I
ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-350-05/08-01/5244
URBROJ: 2158/1-01-22/14-08-9 RG/DD
Đakovo, 28. 01. 2009.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, Osijek povodom zahtjeva Đakovački vodovod d.o.o. Đakovo, B. Jelačića 65 na temelju članka 105. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br:76/07), donosi

LOKACIJSKU DOZVOLU

1. Izdaje se lokacijska dozvola za izgradnju kanalizacijskog sustava otpadnih voda naselja Selci Đakovački kapaciteta ES 2190 dijelom unutar i izvan granica građevinskog područja naselja Selci Đakovački i Grada Đakovo, a kako je prikazano idejnim projektom oznake TD-146/08 izrađenim od strane Đakovoprojekt d.o.o. Đakovo po glavnom projektantu Krunoslav Bajs dipl.ing.građ. a koji je sastavni dio lokacijske dozvole.

2. Za građenje građevine iz točke 1. izreke ovog rješenja određuju se slijedeći lokacijski uvjeti:

2.1. Oblik i veličina građevne čestice

Za predmetnu građevinu ne formira se vlastita građevna čestica nego se ista gradi na postojećim katastarskim česticama u k.o. Selci Đakovački i k.o. Đakovo, a koje su prikazane na digitalnom ortofoto planu i kopiji katastarskog plana koji su sastavni dio idejnog projekta iz točke 1. izreke lokacijske dozvole.

2.2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine i broj funkcionalnih jedinica.

2.2.1. Kanalizacijski sustav otpadnih voda – tlačna stanica, precrpna kanalizacijska stanica, gravitacijski i tlačni kanalizacijski cjevovod Selci Đakovački – Đakovo.

2.2.2. Ukupna duljina cjevovoda je 16189,69 m, od toga duljina gravitacijskog cjevovoda je 12857,69 m, a duljina tlačnog cjevovoda je 3332,0 m.

2.2.3. Kanalizacijski sustav otpadnih voda čini jednu funkcionalnu jedinicu.

2.3. Smještaj građevine na građevnoj čestici.

Početak građevine je u naselju Selci Đakovački u kojem se u svim ulicama gradi kanalizacijski cjevovod i precrpne stanice, a kraj građevine je u Gradu Đakovu u ulici F. Račkog gdje se spaja na postojeći kanalizacijski cjevovod. Građevina je položena kako je ucrtano na digitalnom ortofotoplanu i kopiji katastarskog plana koji su sastavni dio idejnog projekta iz točke 1. izreke lokacijske dozvole.

2.4. Uvjeti za uređenje građevne čestice.

Građevina je položena u rovu, a raskopane površine nakon polaganja cjevovoda privesti prvobitnoj namjeni. Raskopane zelene površine i cestovne kanale očistiti, poravnati i ozeleniti.

2.5. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na komunalnu i drugu infrastrukturu. Pristup građevini je sa javne prometne površine i sa poljoprivrednih neizgrađenih površina..

2.6. Posebni uvjeti tijela i osoba određenih prema posebnim propisima:

Investitor i projektant dužni su se pridržavati posebnih uvjeta dobivenih od:

- Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor održavanja Ispostava Osijek Klasa: 340-09/08-06/97 Urbroj: 345-553OS/08-2MM od 11.12.2008.
 - HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu Zagreb br. T45-429553/2008 od 09.12.2008.
 - Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb Klasa: 350-05/08-01/06942 Urbroj: 376-10/TZ-08-2 od 09. 12. 2008. godine
 - Hrvatske autoceste Zagreb Klasa: 350-05/08-01/058-02 Urbroj: 45212-500-5777/08 od 17. 12. 2008. godine.
 - HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroslavonija Osijek Pogon Đakovo br. 400806-090025-0011, 400806-090026-0011, 400806-090027-0011, 400806-090028-0011, 400806-090029-0011, 400806-090030-0011 od 14. 01. 2009. godine i br. 400806-090031-0011, 400806-090032-0011, 400806-090033-0011, 400806-090034-0011, 400806-090035-0011, 400806-090036-0011, 400806-090037-0011 od 16. 01. 2009. godine.
- Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti glase:
- Cjevovod izvesti od materijala koji zadovoljava postojeće standarde u Republici Hrvatskoj.
 - Prilikom projektiranja i izgradnje sustava odvodnje pridržavati se slijedećih zakonskih propisa: Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07), Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 82/94), Zakona o vodama (NN br. 107/95).
 - Ostale uvjete uskladiti sa vodopravnim uvjetima.
 - Prilikom tehničkog pregleda investitor je dužan predložiti atest o vodonepropusnosti.

3. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se zahtjev za izdavanje Potvrde glavnog projekta ne podnese nadležnom upravnom tijelu u roku od dvije godine od pravomoćnosti lokacijske dozvole.

Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom za još dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona i drugi uvjeti u skladu s kojim je lokacijska dozvola izdana.

4. Svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i ovom lokacijskom dozvolom.

OBRAZLOŽENJE

Đakovački vodovod d.o.o. Đakovo podnio je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju kanalizacijskog sustava otpadnih voda naselja Selci Đakovački kapaciteta ES 2190 dijelom unutar i izvan granica građevinskog područja naselja Selci Đakovački i Grada Đakovo u k.o. Selci Đakovački i Đakovo dijelom unutar i izvan granica građevinskog područja naselja Selci Đakovački i Grada Đakovo.

Uz zahtjev je priloženo:

- kopija katastarskog plana ovjerena od strane Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Osijek, Ispostava Đakovo KL.935-06/08-01/871 od 19. 09. 2008. godine,
- Idejni projekt broj IP-146/08 od studenog 2008. izrađen od strane Đakovoprojekt d.o.o. Đakovo po glavnom projektantu Krunoslavu Bajs dipl.ing.građ.

- Idejni projekt broj p-200/08 od studenog 2008. izrađen od strane I.D.T. Inženjering d.o.o. Osijek po projektantu Davoru Tomičić dipl.ing.građ.
- Pravni interes podnositelja zahtjeva proizlazi iz čl. 29. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 110/04).

U tijeku postupka ovaj Upravni odjel je temeljem čl.109. Zakona o prostornom uređenju i gradnji pozvao tijela i osobe određene posebnim propisima na uvid u udejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta.

Na zapisnik sastavljen dana 16. 12. 2008.g. predstavnici Hrvatskih voda VGO za vodno područje sliva Save Zagreb, HEP ODS Elektroslavonija Osijek, Pogon Đakovo, Policijske uprave Osječko-baranjske, Inspektorata unutarnjih poslova, HEP Plin d.o.o. Osijek, Pogon Đakovo i Sanitarni inspektor izjavili su da nemaju posebnih uvjeta odnosno dali svoje posebne uvjete.

Predstavnici Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb, Hrvatskih telekomunikacija d.d. Zagreb, Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb-Ispostava Osijek i Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb nisu se odazvali pozivu, ali su svoje posebne uvjete dostavili pismeno u zakonskom roku. Svi posebni uvjeti pristigli u zakonskom roku uvjetovani su točkom 2.6. izreke ove lokacijske dozvole.

Predstavnici Uprave za ceste Osječko-baranjske županije Osijek i Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji-Službe za društvene djelatnosti (zaštita prirode) nisu se odazvali pozivu, a nisu dostavljeni ni posebni uvjeti, te se stoga isti smatraju izdanim temeljem čl.109. st. 6 Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Javnim pozivom objavljenim u dnevnim novinama Slavonski dom od 08.01.2009. na građevnoj čestici predmetne građevine i oglasnoj ploči Upravnog odjela temeljem članka 110.ovaj Upravni odjel je pozvao radi izjašnjenja neposredne susjede čije parcele neposredno graniče sa navedenim zahvatom u prostoru.

Pozivu se nitko nije odazvao te je stoga ovaj Upravni odjel smatrao da nema primjedbi na predmetni zahvat u prostoru.

Nadalje, utvrđeno je da se zahvat u prostoru nalazi u granicama obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Đakovo (Sl. glasnik Grada Đakovo br.7/06) dijelom unutar i izvan granica građevinskog područja naselja Selci Đakovački i Grada Đakovo. Uvidom u idejni projekt iz točke 1. izreke ove lokacijske dozvole utvrđeno je da je isti izrađen u skladu sa člancima 244 – 254 provedbenih odredaba navedenog plana, sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07), propisima donesenim na temelju toga zakona i posebnim propisima značajnim za izdavanje ove lokacijske dozvole.

Budući da je u postupku utvrđeno da su ispunjeni uvjeti iz članka 108. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, riješeno je kao u dispozitivu.

Na ovu lokacijsku dozvolu naplaćena je upravna pristojba po tar.1 i 62.u iznosu od 3020,0 kn.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Zagreb, u roku 15 dana od dana primitka istoga. Žalba se podnosi pismeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog Upravnog odjela. Žalba se biljeuguje sa 50,00 Kn upravnih biljega po Tbr 3. Zakona o upravnim pristojbama.

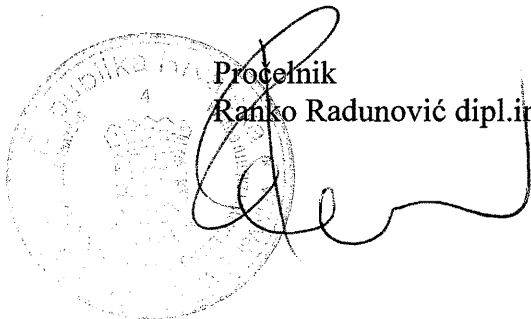
DOSTAVITI:

- 1.Đakovački vodovod d.o.o.
Đakovo, B. Jelačića 65
- 2.Oglasna ploča
- 3.Arhiva

RADI ZNANJA:

Urbanistička inspekcija

Pročelnik
Ranko Radunović dipl.ing.arh.





REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Jurišićeva 13, p.p.162 10 002 ZAGREB

Tel: (01) 489 60 00, (01) 458 17 21, Fax: (01) 492 02 27, <http://www.telekom.hr>

MB:1865862

Klasa: 350-05/08-01/06942

Ur. broj: 376-10/TZ-08-2

Zagreb, 9. prosinac 2008. god.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

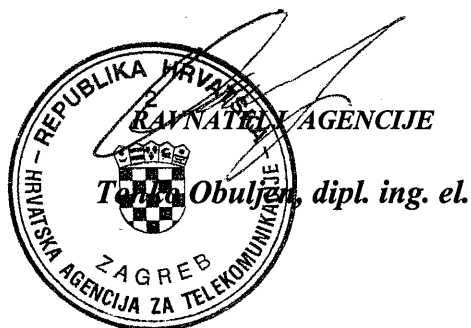
Primljeno: 16-12-2008		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.

Republika Hrvatska
Osječko - Baranjska županija
Osijek
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša
V.K.A. Stepinca 10
31400 Đakovo

**Predmet: Uvjeti gradnje KANALIZACIJSKOG SUSTAVA OTPADNIH VODA
NASELJA SELCI ĐAKOVAČKI**

Temeljem vašega zahtjeva klasa: UP/I-350-05/08-01/5244 ur.br.: 2158/1-01-22/14-08-2 od 01. prosinca 2008. obavještavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno vođenje, križanje i približavanje postojećim elektroničkim komunikacijskim (EK) vodovima sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture ("Narodne novine" br. 88/01). **Također je potrebno projektom predvidjeti i zaštitu postojeće EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08).** Stoga je dužan od operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih (EK) usluga putem EK vodova (popis u prilogu) pribaviti izjavu o položaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S poštovanjem,



Dostaviti: Naslovu s povratnicom

Prilog: Popis operatora

HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.
Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku
infrastrukturu
Palmitičeva 82, 10 000 HR – Zagreb
Telefon: +385 1 4917-200

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADITELJSTVO
I ZAŠTITU OKOLIŠA
ĐAKOVO**

REPUBLICA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Prilježeno: 11-12-2008	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.
Uredbeni broj:	Pril. Vrij.
376-08-3	

Vaš znak
Naš znak T45-429553/2008.
Telefon 031/233-124
Datum 09.12.2008.
Nastavno na

Dana 04.12.2008. godine tvrtki HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. dostavljen je, od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Đakovo, klasa:UP/I-350-05/08-01/5244, ur. br:2158/1-01-22/14-08-2 poziv na uvid u idejni projekt u svrhu izdavanja posebnih uvjeta gradnje za **kanalizacijski sustav otpadnih voda naselja Selci Đakovački**.

Odredbom članka 7. i 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine broj 73/08), određeno je da je Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije pravna osoba s javnim ovlastima i istim zakonom ima propisan djelokrug i poslove iz svoje nadležnosti što obuhvaća i sudjelovanje u upravnom postupku izdavanja lokacijske dozvole).

Dostavljamo situaciju (M 1:5000) s ucrtanim položajem trase podzemne EK infrastrukture u vlasništvu HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. Također dostavljamo i uvjete zaštite postojeće EK infrastrukture HT-a na predmetnoj lokaciji:

1. Zakonom o elektroničkim komunikacijama (čl. 26. st. 4.) određena je obveza snošenja troškova zaštite i premještanja postojeće EK infrastrukture u slučaju izvođenja radova ili gradnje nove nekretnine. Nastavno na isto, investitor je obavezan o vlastitom trošku osigurati zaštitu i izmještanje EK infrastrukture HT-a.
2. Paralelno vođenje ili približavanje i križanje s trasama elektroničke komunikacijske kanalizacije (EKK) treba projektirati u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN RH 88/01).
3. Ako se u posebnim slučajevima ne mogu održati udaljenosti navedene u Tablici 1 i 2, pravilnika iz točke 2, tada ti slučajevi trebaju biti prikazani u projektu sa svim potrebnim podacima zaštite.
4. Ukoliko se projektnom dokumentacijom nisu u mogućnosti ispuniti naši posebni uvjeti gradnje pod točkom 2. i 3. investitor treba, u suradnji s HT-om, napraviti projekt zaštite EK infrastrukture HT-a, građevinski i kabelski dio (opis sheme troškovnik). Isti bi bio dio ukupne projektne dokumentacije predmetne građevine. Troškove izrade projekta izmještanja te troškove samog izmještanja snosi investitor.

Adresa
Kontakti

HT – Hrvatske telekomunikacije d.d.
Savska cesta 32, 10 000 Zagreb
telefon +385 1 491-1000; faks +385 1 491-1011;
Internet: www.t.ht.hr

Poslovna banka
Nadzorni odbor
Uprava
Registar trgovačkih
društava

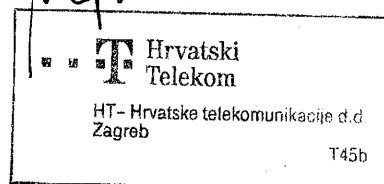
2390001-1100019257 (HPB d.d Zagreb); MB 1414887
M. Guenther – predsjednik
I. Mudrinić – predsjednik, J. P. Czapan, B. Poldrugac, B. Skaramuča, I. Jolić Šimović, R. Rathgeber
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256;
temeljni kapital: 8.188.853.500,00 kuna; ukupni broj dionica: 81.888.535;
nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna

Datum 09.12.2008.
Za T45-429553/2008
Strana 2

5. Nakon izmještanja, investitor mora, u elektroničkom obliku, dostaviti HT-u geodetski snimak izmještene EK infrastrukture.
6. Prije početka radova treba označiti točan položaj EK infrastrukture i pronaći je ručnim poprečnim iskopima. Troškove označavanja i eventualnih oštećenja EK infrastrukture snosi investitor.
7. Prilikom građenja i izvođenja radova, sukladno čl. 209. st. 5. i 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH 76/2007) svi sudionici u gradnji, dužni su se pridržavati svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje.

S poštovanjem,

Za HT-Hrvatske telekomunikacije d.d.
Direktor Sektora za dokumentaciju i
telekomunikacijsku infrastrukturu
Milan Gjuranić dipl. ing.



**POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA**

1	B. NET HRVATSKA d.o.o.	Avenija Dubrovnik 16	10000 Zagreb	t: 65 66 160 f: 65 96 530	boris.stipetić@bnet.hr
2	HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Regija 1	Av. Dubrovnik 26	10000 Zagreb	098 387277	Nada Pašalić nada.pasalic@t.ht.hr
	HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	098320991	Mirela Domazet mirela.domazet@t.ht.hr
	HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Regija 3	Ciottina 17a	51000 Rijeka	098 610610	Milan Mataija milan.mataija@t.ht.hr
	HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	098 467457	Mladen Kuhar mladen.kuhar@t.ht.hr
3	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	Ulica grada Vukovara 269 d	10000 Zagreb	t: 63 27 000 f: 63 27 011	robert.horvat@metronet.hr
4	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija sjever	Cebini 28, Buzin	10010 Zagreb	t: 01/ 54 92 310 f: 01/ 54 92 019	Damir Hržina damir.hrzina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija jug	Trg Hrvatske bratske zajednice 8/II	21000 Split	021 492810	Marijan Vrsalović marijan.vrsalovic@optima- telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija zapad	A. Kačića Miošića 13	51000 Rijeka	051 492 711	Alojz Šajina alojz.sajina@optima-telekom.hr
	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Regija istok	Lorenza Jägera 2	31000 Osijek	031 492 931	Željko Pleša zeljko.plesa@optima-telekom.hr

NAPOMENA: Bnet sa svojom mrežom prisutan u je u slijedećim županijama:

Grad Zagreb
Zagrebačka županija
Splitsko-dalmatinska županija
Zadarska županija
Osječko-baranjska županija
Primorsko-goranska županija

Ako se objekt gradi u županiji koja nije na popisu tada nije potrebno kontaktirati B.NET HRVATSKA d.o.o.

HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB
Sektor održavanja
Ispostava Osijek
31000 OSIJEK
Vukovarska 122

Klasa: 340-09/08-06/97
Ur. broj: 345-553OS/08-2 MM
Osijek, 11.12.2008.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Primljeno: 17-12-2008		
Klasifikacija:	Org. jed.	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OSIJEK
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša
31400 ĐAKOVO
V.k.A.Stepinca 10

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb Ispostava Osijek na temelju članka 37. Zakona o javnim cestama (NN 180/04) u povodu zaključka Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Đakovo klasa: UP/I-350-05/08-01/5244; ur.br: 2158/1-01-22/14-08-2 od 01.12.2008. godine po zahtjevu investitora "Đakovački vodovod" d.o.o. Đakovo, B.Jelačića 65 za uvid u idejni projekt u postupku izdavanja lokacijske dozvole u predmetu utvrđivanja posebnih uvjeta za gradnju objekata i instalacija izdaje

POSEBNE UVJETE GRAĐENJA

za izgradnju kanalizacijskog sustava otpadnih voda naselja Selci Đakovački za dio trase u zaštitnom pojasu i križanje sa državnom cestom broj 38 Pakrac (D5) - Požega - Pleternica - Đakovo (D7) i broj 7 G.P.Duboševica (gr.R.M.) - Beli Manastir - Osijek - Đakovo - G.P.Sl.Šamac (gr.R.BiH).

1. Gravitacijski kolektor i tlačni cjevovod trasirati prema Idejnom projektu van zemljišnog pojasa državne ceste između vanjskog ruba cestovnog jarka i građevinske linije na min. udaljenosti 1,0 m od vanjskog ruba cestovnog jarka, a gdje nije moguće uz vanjski rub cestovnog jarka, odnosno min. 3,0 m od ruba kolnika na mjestima gdje nema cestovnog jarka.

Reviziona okna ne smiju zatvoriti niti ulaziti u slobodni profil cestovnog jarka, kako se ne bi spriječila odvodnja ceste. Nakon polaganja kanalizacije produbiti i očistiti cestovne jarke.

2. Križanje gravitacijskog kolektora i tlačnog cjevovoda sa državnom cestom izvršiti obvezno metodom bušenja, okomito na os ceste sa istovremenim utiskivanjem zaštitne cijevi da se spriječi rahlanje materijala u nadsloju ceste. Visina nadsloja iznad zaštitne cijevi mora iznositi min. 1,5 m ispod nivelete kolnika, odnosno na dubini 0,6 m ispod dna cestovnog jarka.

Iskop rova za aparat za bušenje iskopati na udaljenosti min. 2,0 m od ruba kolnika ceste uz potrebno osiguranje prometnom signalizacijom u svemu prema važećim zakonskim propisima.

Zatrpavanje rova izvršiti kvalitetnim materijalom uz primjenu suvremenih metoda da se osigura nosivost bankine $Me = 40 \text{ MN/m}^2$.

3. Prijelaz tlačnog cjevovoda preko mosta na vodotoku Kaznica na D-38, izvršiti na slijedeći način:

- cjevovod postaviti u zaštitnu čeličnu cijev ovješenu uz rasponsku ploču,
- pričvršćivanje izvršiti tako da se ne ošteti armatura rasponske ploče, a sva oštećenja sanirati odgovarajućim materijalom,
- sve radove izvesti tako da se ni na jednom dijelu ne naruši stabilnost objekta odnosno pojedinih dijelova (krila mosta, čunjevi, obloga).

4. Za svako odstupanje od uvjeta iz točke 1. i 2. investitor je u obvezi zatražiti izmjenu uvjeta građenja kako bi se radovi izvršili sukladno važećim tehničkim propisima.

5. Tijekom izgradnje kanalizacijskog sustava otpadnih voda naselja Selci Đakovački ne smije se ugroziti stabilnost javne ceste, oštetiti cestovne objekte ili ugroziti sudionike u prometu na javnoj cesti.

Projektom privremene regulacije prometa riješiti sigurno i nesmetano odvijanje prometa i osiguranje sudionika u prometu tijekom privremenog zauzimanja javne ceste za potrebe radilišta sukladno članku 45. ZOJC (NN 180/04) te članku 10., 11. i 12. Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08). Prometnu signalizaciju postaviti sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05).

6. Investitor je u obvezi sklopiti Ugovor za dio gravitacijskog kolektora i tlačnog cjevovoda koji prolazi kroz trup ceste i preko mosta sa Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, temeljem članka 46. Zakona o javnim cestama (NN 180/04) i Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti (NN 119/07).

7. Investitor je dužan prije izdavanja potvrde glavnog projekta od strane nadležnog upravnog tijela, ishoditi od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb Ispostava Osijek potvrdu o usklađenosti glavnog projekta s navedenim uvjetima.

8. Prije početka radova na izgradnji kanalizacijskog sustava otpadnih voda naselja Selci Đakovački investitor - izvođač radova je dužan od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb Ispostava Osijek ishoditi suglasnost za radove na cestovnom zemljištu i u zaštitnom pojasu javne ceste u skladu s člankom 39. i 41. Zakona o javnim cestama (NN 180/04.)

Uz zahtjev dostaviti projekt privremene regulacije prometa tijekom izvođenja radova.

9. Nakon završetka radova, a prije tehničkog pregleda objekta investitor je dužan Hrvatskim cestama d.o.o. Zagreb Ispostava Osijek dostaviti geodetsku snimku izvedenog stanja radi unošenja podataka u katastar cesta.

Navedeni posebni uvjeti izdaju se na temelju uvida u Idejni projekt broj TD 146/08 izrađen u "Đakovoprojekt" d.o.o. Đakovo, studenog 2008. godine, glavni projektant Krunoslav Bajs, dipl.ing.građ.



SEF ISPOSTAVE:
Dušavko Kos, dipl.ing.građ.

Co:

1. Nadcestarija Đakovo
2. Nadzorni inženjer za NC Đakovo
3. Tehnička služba



**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta

Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 505 • www.hac.hr

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn

Uprava: Jurica Prskalo, predsjednik • Članovi uprave: Marijo Lovrinčević, Josip Sapunar, Ivica Mlinarević

SEKTOR ZA ODRŽAVANJE

Ivanja Reka bb, 10 360 Sesvete • tel: +385 1 27 89 100 • faks.: +385 1 27 73 345

KLASA: 350-05/08-01/058-02

URBROJ: 45212-500-5777/08

Ivanja Reka, 17.12.2008.godina

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Primljeno: 05-01-2009		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
Urudžbeni broj:	Prih.	Vrij.

**REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OSIJEK**

*Upravni Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša*

V. k. A. Stepinca 10
31 400 Đakovo

PREDMET: *Gradnja kanalizacijskog sustava otpadnih voda naselja Selci Đakovački*
- posebni uvjeti građenja, izdaju se -

Temeljem članka 202. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/86), Zakona o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku (NN 53/91, 9/92 i 77/92), članka 37., 39. i 40. Zakona o javnim cestama (NN 180/04 i 138/06), članka 109. i 208. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), Hrvatske autoceste d.o.o. iz Zagreba, Širolina 4, u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja za gradnju kanalizacijskog sustava otpadnih voda naselja Selci Đakovački, a povodom zahtjeva Upravnog Odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-baranjske županije Osijek, Ispostava Đakovo, KLASA: UP/I-350-05/08-01/5244, URBROJ: 2158/1-01-22/14-08-2 od 01.12.2008.godine, za Investitora Đakovački vodovod d.o.o. Đakovo iz Đakova, B. Jelačića 65, izdaju

POSEBNE UVJETE

za izgradnju kanalizacijskog sustava otpadnih voda naselja Selci Đakovački unutar i izvan granica građevinskog područja, prema Idejnom projektu: Izgradnja kanalizacijskog sustava otpadnih voda naselja selci Đakovački, sanitarno-fekalna kanalizacija, Broj projekta: IP-146/08, p-200/08, Zajednička oznaka projekta: TD-146/08 od studenog 2008.g., izrađenom u tvrtki I.D.T. – inženjering d.o.o Osijek iz Osijeka, K.P.Svačića 16, uz sljedeće uvjete:

1. Ukoliko tehnologija polaganja tlačnog cjevovoda to dopušta, potrebno je trasu cjevovoda položiti kroz postojeći tipski propust (3,00 m x 2,00 m), koji se nalazi u neposrednoj blizini planiranog prodora kroz trup autoceste;
2. U slučaju da tehnologija polaganja tlačnog cjevovoda ne dopušta polaganje kroz postojeći tipski propust, križanje tlačnog cjevovoda i koridora autoceste izvesti bušenjem ispod trupa autoceste, tako da tjeme zaštitne cijevi bude **minimalno 2,10 metra** ispod najniže kote terena;
3. U slučaju prolaska zaštitne cijevi ispod odvodnog kanala autoceste ne smiju se poremetiti hidraulične karakteristike kanala, te se tjeme zaštitne cijevi mora položiti **minimalno 0,80 metara** ispod dna odvodnog kanala;



4. Uvlačenje zaštitne cijevi mora se izvesti **minimalno 2,00 metra** s vanjske strane, od zaštitne žičane ograde autoceste;
5. U slučaju da će se tlačni cjevovod polagati bušenjem ispod trupa autoceste, Investitor ili projektant je dužan u tehničkoj dokumentaciji za Građevnu dozvolu definirati širinu zaštitnog pojasa tlačnog cjevovoda u trupu autoceste i točnu stacionažu mjesta bušenja trupa autoceste;
6. Na pogodan, jednoznačan način potrebno je označiti ulazak i izlazak trase cjevovoda u zoni autoceste;
7. Trasa cjevovoda **ne smije** dolaziti u koliziju s drugim instalacijama koje su postavljene u pojasu autoceste (20kV kabel, SVK i cijevi TK kanalizacije), te ih treba mimoilaziti na propisan način (minimalan razmak između instalacija mora iznositi 1,50 metara). U slučaju oštećenja investitor ili izvođač radova dužan je izvršiti sanaciju o svom trošku;
8. Tehničku dokumentaciju za Građevnu dozvolu investitor **je dužan** dostaviti Hrvatskim autocestama d.o.o., Sektor za održavanje iz Sesveta, Ivanja Reka bb, radi utvrđivanja usklađenosti projekta s važećim zakonima i ovim Posebnim uvjetima;
9. Prije ishoda građevne dozvole investitor **je dužan** sklopiti Ugovor o korištenju cestovnog zemljišta s Hrvatskim autocestama. Zahtjev dostaviti u Hrvatske autoceste, Samostalni odjel za PUO, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.
Uz zahtjev obavezno priložiti popis svih katastarskih čestica kojima upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o., te definirati površinu zemljišta kojim prolazi plinovod (duljina i širina rova sa zaštitnim pojasom);
10. Nakon ishoda Građevne dozvole investitor **ne smije** započeti s radovima dok od tvrtke Hrvatske autoceste d.o.o. iz Sesveta, Ivanja Reka bb, nije zatražio SUGLASNOST za izvođenje radova. Zahtjevu priložiti presliku Građevne dozvole, kopiju ovih Posebnih uvjeta, kopiju Potvrde na Glavni projekt i Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta;
11. Posebni uvjeti građenja vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor, odnosno korisnik, dužan je zatražiti nove ili produljenje valjanosti starih uvjeta, ako se u međuvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih;
12. Predstavnik tvrtke HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Sektor za održavanje iz Sesveta, Ivanja Reka bb, treba kao član povjerenstva za tehnički pregled izvedenoga objekta, sudjelovati u tehničkom pregledu, uz prilog geodetske snimke izvedenog stanja u M 1:500;
13. Uslijed nepridržavanja svih odredbi po izdanim uvjetima, investitor snosi sve zakonske sankcije.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Jurica Prskalo

Na pažnju: - Samostalni Odjel za PUO
- Sektor za održavanje (e-mail)
CO: - Pismohrana

ĐAKOVAČKI VODOVOD
BANA JELAČIĆA 65
31400 ĐAKOVO

NAŠ BROJ I ZNAK

KI

VAŠ BROJ I ZNAK:

400806001-9950/08

BZ: 400806-090025-0011

9950

od: 14.01.2009.

od: 13.01.2009.

Primljeno:	23-01-2009
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.
Uredbeni broj:	Pril. Vrij.
DATUM:	

14.01.2009.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, POGON ĐAKOVO (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

br.

400806-090025-0011

koja se izdaje Kupcu

ĐAKOVAČKI VODOVOD, ĐAKOVO, BANA JELAČIĆA 65

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, glavna tlačna stanica-GTS 1)

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

SELCI ĐAKOVAČKI, VLADIMIRA NAZORA BB-KOD KČ.BR.165, k.č. 3360, k.o. SELCI ĐAKOVAČKI

uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI**III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: ZM SELCI ĐAKOVAČKI-SB 315/10(BR 2)
2. Napajanje iz TS: SBTS 10/0.4kV SELCI ĐAKOVAČKI 5
izvod:
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - nadzemni
Vanjski el.priključak izvesti podzemno kabelom PPOO/A 4x25mm2 od SB 315/10 do SPMO ispred GTS.
5. Priključna snaga: 21,00 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi
8. Način korištenja snage i energije: trajno
9. Predvidivo vrijeme priključenja: 2009.GODINA
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži:

11. Mjesto predaje električne energije: Brojilo u SPMO

12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	GLAVNA TLAČNA STANICA GTS 1	21,00	3	NN - poduzetništvo	brojilo kombi 3 fazno	OSO 3x30A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjernu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TN
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.
20. U SPMO ugraditi glavne osigurače odgovarajuće struje max 35 A ispred mjernog uređaja i uskladiti s strujom jednopolnog kratkog spoja.
21. Zaštitu od previsokog napona neizravnog dodira izvesti automatskim isključenjem napajanja zaštitnim uređajem od nadstruje u TN razvodnom sustavu uz obvezatnu ugradnju temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačavanja potencijala.
22. Dozvoljeno je vršno opterećenje 21.00kW trofazno, limitirano trolnim limitatorom 3x30A.

IV. EKONOMSKI UVJETI


1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine. Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, ŠETALIŠTE KARDINALA F.ŠEPERA 1A pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio:  KARDOŠ IGOR

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

Za HEP-ODS


Doc.dr.sc. Damir Pečvarac, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

11. Mjesto predaje električne energije: Brojilo u SPMO

12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	CRPNA STANICA 1	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo kombi 3 fazno	OSO 3x16A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjernu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TN
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.
20. U SPMO ugraditi glavne osigurače odgovarajuće struje max 25 A ispred mjernog uređaja i uskladiti s strujom jednopolnog kratkog spoja.
21. Dozvoljeno je vršno opterećenje 11.04kW trofazno, limitirano trolnim limitatorom 3x16A.
22. Zaštitu od previsokog napona neizravnog dodira izvesti automatskim isključenjem napajanja zaštitnim uređajem od nadstruje u TN razvodnom sustavu uz obvezatnu ugradnju temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačavanja potencijala.

IV. EKONOMSKI UVJETI


1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

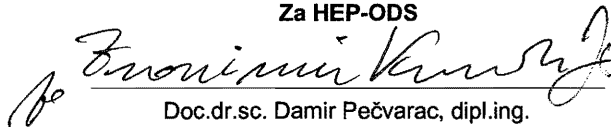
Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, ŠETALIŠTE KARDINALA F.ŠEPERA 1A pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio:  KARDOŠ IGOR

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

Za HEP-ODS


Doc.dr.sc. Damir Pečvarac, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK**POGON ĐAKOVO**31400 ĐAKOVO, ANTE STARČEVIĆA 17
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠAĐAKOVAČKI VODOVOD
BANA JELAČIĆA 65
31400 ĐAKOVO

Primljeno: 23-01-2009		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
Urudžbeni broj:	Prih.	Vrij.

NAŠ BROJ I ZNAK
400806001-9952/08
BZ: 400806-090027-0011
od: 14.01.2009.

KI

VAŠ BROJ I ZNAK:
9952
od: 13.01.2009.DATUM:
14.01.2009.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, POGON ĐAKOVO (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)br. **400806-090027-0011**

koja se izdaje Kupcu

ĐAKOVAČKI VODOVOD, ĐAKOVO, BANA JELAČIĆA 65

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, crpna stanica 2)

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

SELCI ĐAKOVAČKI, GROBLJANSKA BB-KOD KČ.BR.12, k.č. 2078/1, k.o. SELCI ĐAKOVAČKI

uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI**III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: ZM SELCI ĐAKOVAČKI-SB 315/10(BR 130)
2. Napajanje iz TS: SBTS 10/0.4kV SELCI ĐAKOVAČKI 5
izvod:
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
Vanjski el.priključak izvesti podzemno kabelom PPOO/A 4x25mm2 od SB 315/10 do SPMO ispred CS2.
5. Priključna snaga: 11,04 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi
8. Način korištenja snage i energije: trajno
9. Predvidivo vrijeme priključenja: 2009.GODINA
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži:

11. Mjesto predaje električne energije: Brojilo u SPMO

12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	CRPNA STANICA 2	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo kombi 3 fazno	OSO 3x16A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjernu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TN
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.
20. U SPMO ugraditi glavne osigurače odgovarajuće struje max 25 A ispred mjernog uređaja i uskladiti s strujom jednopolnog kratkog spoja.
21. Dozvoljeno je vršno opterećenje 11.04kW trofazno, limitirano trolnim limitatorom 3x16A.
22. Zaštitu od previsokog napona neizravnog dodira izvesti automatskim isključenjem napajanja zaštitnim uređajem od nadstruje u TN razvodnom sustavu uz obvezatnu ugradnju temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačavanja potencijala.

IV. EKONOMSKI UVJETI


1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, ŠETALIŠTE KARDINALA F.ŠEPERA 1A pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio:  KARDOŠ IGOR

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

Za HEP-ODS



Doc.dr.sc. Damir Pečvarac, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK 7

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK**POGON ĐAKOVO**31400 ĐAKOVO, ANTE STARČEVIĆA 17,
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELISTVO I ZAŠTITU OKOLIŠAĐAKOVAČKI VODOVOD
BANA JELAČIĆA 65
31400 ĐAKOVONAŠ BROJ I ZNAK KI
400806001-9953/08
BZ: 400806-090028-0011
od: 14.01.2009.VAŠ BROJ I ZNAK: DATUM:
9953 14.01.2009.
od: 13.01.2009.

Primljeno: 23-01-2009		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, POGON ĐAKOVO (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)br. **400806-090028-0011**

koja se izdaje Kupcu

ĐAKOVAČKI VODOVOD, ĐAKOVO, BANA JELAČIĆA 65

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, crpna stanica 3)

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

SELCI ĐAKOVAČKI, GROBLJANSKA BB-KOD KČ.BR.30, k.č. 9953, k.o. SELCI ĐAKOVAČKI

uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI**III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: ZM SELCI ĐAKOVAČKI-SB 315/10(br.197)
2. Napajanje iz TS: SBTS 10/0.4kV SELCI ĐAKOVAČKI 5
izvod:
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
Vanjski el.priključak izvesti podzemno kabelom PPOO/A 4x25mm² od SB 315/10 do SPMO ispred CS3.
5. Priključna snaga: 11,04 kW
6. Faktor snage (cos ϕ): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi
8. Način korištenja snage i energije: trajno
9. Predvidivo vrijeme priključenja: 2009.GODINA
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži:

11. Mjesto predaje električne energije: Brojilo u SPMO

12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	CRPNA STANICA 3	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo kombi 3 fazno	OSO 3x16A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjernu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TN
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.
20. U SPMO ugraditi glavne osigurače odgovarajuće struje max 25 A ispred mjernog uređaja i uskladiti s strujom jednopolnog kratkog spoja.
21. Dozvoljeno je vršno opterećenje 11.04kW trofazno, limitirano trolnim limitatorom 3x16A.
22. Zaštitu od previsokog napona neizravnog dodira izvesti automatskim isključenjem napajanja zaštitnim uređajem od nadstruje u TN razvodnom sustavu uz obvezatnu ugradnju temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačavanja potencijala.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, ŠETALIŠTE KARDINALA F.ŠEPERA 1A pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio:  KARDOŠ IGOR

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

Za HEP-ODS


Doc.dr.sc. Damir Pečvarac, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK 7

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK**POGON ĐAKOVO**REPUBLIKA HRVATSKA
31400 ĐAKOVO, ANTE STARČEVIĆA 17UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELISTVO I ZAŠTITU OKOLIŠAĐAKOVAČKI VODOVOD
BANA JELAČIĆA 65
31400 ĐAKOVO

Primljeno:	23-01-2009	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
Unudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
VAŠ BROJ I ZNAK:	DATUM:	

NAŠ BROJ I ZNAK KI
400806001-9954/08
BZ: 400806-090029-0011
od: 14.01.2009.14.01.2009.
9954
od: 13.01.2009.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, POGON ĐAKOVO (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)br. **400806-090029-0011**

koja se izdaje Kupcu

ĐAKOVAČKI VODOVOD, ĐAKOVO, BANA JELAČIĆA 65

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, crpna stanica 4)

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

SELCI ĐAKOVAČKI, GROBLJANSKA BB-SJEVERNO OD GROBLJA, k.č. 826/2, k.o. SELCI ĐAKOVAČKI

uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI**III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: ZM SELCI ĐAKOVAČKI-SB315/10(BR2)
2. Napajanje iz TS: SBTS 10/0.4kV SELCI ĐAKOVAČKI 5
izvod:
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
Vanjski el.priključak izvesti podzemno kabelom PPOO/A 4x25mm2 od SB 315/10 do SPMO ispred CS4.
5. Priključna snaga: 11,04 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi
8. Način korištenja snage i energije: trajno
9. Predvidivo vrijeme priključenja: 2009.GODINA
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži:

11. Mjesto predaje električne energije: Brojilo u SPMO

12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	CRPNA STANICA 4	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo kombi 3 fazno	OSO 3x16A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjernu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TN
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.
20. U SPMO ugraditi glavne osigurače odgovarajuće struje max 25 A ispred mjernog uređaja i uskladiti s strujom jednopolnog kratkog spoja.
21. Dozvoljeno je vršno opterećenje 11.04kW trofazno, limitirano trofaznim limitatorom 3x16A.
22. Zaštitu od previsokog napona neizravnog dodira izvesti automatskim isključenjem napajanja zaštitnim uređajem od nadstruje u TN razvodnom sustavu uz obvezatnu ugradnju temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačavanja potencijala.

IV. EKONOMSKI UVJETI


1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, ŠETALIŠTE KARDINALA F.ŠEPERA 1A pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio:  KARDOŠ IGOR

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

Za HEP-ODS


Doc.dr.sc. Damir Pečvarac, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK 7

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK**POGON ĐAKOVO**REPUBLIKA HRVATSKA
31400 ĐAKOVO, ANTE STARČEVIĆA 17
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELISTVO I ZAŠTITU OKOLIŠAĐAKOVAČKI VODOVOD
BANA JELAČIĆA 65
31400 ĐAKOVO

Primljeno: 23-01-2009	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.
Urudžbeni broj:	Pril. Vrij.
VAŠ BROJ I ZNAK:	DATUM:

NAŠ BROJ I ZNAK

KI

VAŠ BROJ I ZNAK:

400806001-9955/09

16.01.2009.

BZ: 400806-090030-0011

9955

od: 14.01.2009.

od: 13.01.2009.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, POGON ĐAKOVO (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

br.

400806-090030-0011

koja se izdaje Kupcu

ĐAKOVAČKI VODOVOD, ĐAKOVO, BANA JELAČIĆA 65

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, crpna stanica 5)

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

SELCI ĐAKOVAČKI, KRALJA TOMISLAVA BB, k.č. 157/1, k.o. SELCI ĐAKOVAČKI

uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI**III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: ZM SELCI ĐAKOVAČKI-SB 650/10(BR 230)
2. Napajanje iz TS: PTTS 10/0.4kV SELCI ĐAKOVAČKI 1
izvod:
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
Vanjski el.priključak izvesti podzemno kabelom PPOO/A 4x25mm2 od SB 650/10 do SPMO ispred CS5.
5. Priključna snaga: 11,04 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predviđiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi
8. Način korištenja snage i energije: trajno
9. Predviđivo vrijeme priključenja: 2009.GODINA
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži:

11. Mjesto predaje električne energije: Brojilo u SPMO

12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	CRPNA STANICA 5	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo kombi 3 fazno	OSO 3x16A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjernu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TN
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.
20. U SPMO ugraditi glavne osigurače odgovarajuće struje max 35 A ispred mjernog uređaja i uskladiti s strujom jednopolnog kratkog spoja.
21. Dozvoljeno je vršno opterećenje 11.04kW trofazno, limitirano trolnim limitatorom 3x16A.
22. Zaštitu od previsokog napona neizravnog dodira izvesti automatskim isključenjem napajanja zaštitnim uređajem od nadstruje u TN razvodnom sustavu uz obvezatnu ugradnju temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačavanja potencijala.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, ŠETALIŠTE KARDINALA F.ŠEPERA 1A pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio:  KARDOS IGOR

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

Za HEP-ODS



Doc.dr.sc. Damir Pečvarac, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK 7

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK**POGON ĐAKOVO**

31400 ĐAKOVO, ANTE STARČEVIĆA 17

REPUBLIKA HRVATSKA
OSIJEK-BANA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠAĐAKOVAČKI VODOVOD
BANA JELAČIĆA 65
31400 ĐAKOVO

Primljeno: 23-01-2009	
Klasifikacijski znak:	Org. jed.
Urudžbeni broj:	Pril. Vrij.
VAŠ BROJ I ZNAK:	DATUM:

16.01.2009.

NAŠ BROJ I ZNAK

KI

VAŠ BROJ I ZNAK:

400806001-9956/08

BZ: 400806-090032-0011

od: 16.01.2009.

9956

od: 13.01.2009.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, POGON ĐAKOVO (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

br.

400806-090032-0011

koja se izdaje Kupcu

ĐAKOVAČKI VODOVOD, ĐAKOVO, BANA JELAČIĆA 65

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, CRPNA STANICA 6)

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

SELCI ĐAKOVAČKI, DRENŠKOV PROLAZ BB-IZA KČ.BR.7, k.č. 3363, k.o. SELCI ĐAKOVAČKI

uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI**III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: ZM SELCI ĐAKOVAČKI-SB 650/10(BR 264)
2. Napajanje iz TS: PTTS 10/0.4kV SELCI ĐAKOVAČKI 1
izvod:
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
Vanjski el.priključak izvesti podzemno kabelom PPOO/A 4x25mm2 od SB 650/10 do SPMO ispred CS6.
5. Priključna snaga: 11,04 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi
8. Način korištenja snage i energije: trajno
9. Predvidivo vrijeme priključenja: 2009.GODINA

10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži:

11. Mjesto predaje električne energije: Brojilo u SPMO

12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	CRPNA STANICA 6	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo kombi 3 fazno	OSO 3x16A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjernu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TN
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.
20. U SPMO ugraditi glavne osigurače odgovarajuće struje max 35 A ispred mjernog uređaja i uskladiti s strujom jednopolnog kratkog spoja.
21. Dozvoljeno je vršno opterećenje 11.04kW trofazno, limitirano trolnim limitatorom 3x16A.
22. Zaštitu od previsokog napona neizravnog dodira izvesti automatskim isključenjem napajanja zaštitnim uređajem od nadstruje u TN razvodnom sustavu uz obvezatnu ugradnju temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačavanja potencijala

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, ŠETALIŠTE KARDINALA F.ŠEPERA 1A pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio:  KARDOS IGOR

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

Za HEP-ODS


Doc.dr.sc. Damir Pečvarac, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK 7

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK**POGON ĐAKOVO**31400 ĐAKOVO, REPUBLIKA HRVATSKA
OSIJEK, ŽUPANIJAUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELISTVO I ZAŠTITU OKOLIŠAĐAKOVAČKI VODOVOD
BANA JELAČIĆA 65
31400 ĐAKOVO

Primljeno:	23-01-2009		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.		
Urudžbeni broj:	Prit.	Vrij.	
DATUM:			

NAŠ BROJ I ZNAK

KI

VAŠ BROJ I ZNAK:

DATUM:

400806001-9957/09

16.01.2009.

BZ: 400806-090033-0011

9957

od: 16.01.2009.

od: 13.01.2009.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, POGON ĐAKOVO (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

br.

400806-090033-0011

koja se izdaje Kupcu

ĐAKOVAČKI VODOVOD, ĐAKOVO, BANA JELAČIĆA 65

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, CRPNA STANICA 7)

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

SELCI ĐAKOVAČKI, ULICA BRANA BB-KOD KČ.BR.12, k.č. 3371, k.o. SELCI ĐAKOVAČKI

uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI**III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: ZM SELCI ĐAKOVAČKI-SB 1000/10(BR.264)
2. Napajanje iz TS: PTTS 10/0.4kV SELCI ĐAKOVAČKI 1
izvod:
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
Vanjski el.priključak izvesti podzemno kabelom PPOO/A 4x25mm2 od SB 1000/10 do SPMO ispred CS7.
5. Priključna snaga: 11,04 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi
8. Način korištenja snage i energije: trajno
9. Predvidivo vrijeme priključenja: 2009.GODINA
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži:

11. Mjesto predaje električne energije: Brojilo u SPMO

12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	CRPNA STANICA 7	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo kombi 3 fazno	OSO 3x16A.

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjernu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TN
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.
20. U SPMO ugraditi glavne osigurače odgovarajuće struje max 35 A ispred mjernog uređaja i uskladiti s strujom jednopolnog kratkog spoja.
21. Dozvoljeno je vršno opterećenje 11.04kW trofazno, limitirano trolnim limitatorom 3x16A.
22. Zaštitu od previsokog napona neizravnog dodira izvesti automatskim isključenjem napajanja zaštitnim uređajem od nadstruje u TN razvodnom sustavu uz obvezatnu ugradnju temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačavanja potencijala.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, ŠETALIŠTE KARDINALA F.ŠEPERA 1A pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio: *Kardos IGOR*
KARDOS IGOR

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

Za HEP-ODS

Doc.dr.sc. Damir Pečvarac
Doc.dr.sc. Damir Pečvarac, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK 7

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK**POGON ĐAKOVO**REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KARANJSKA ŽUPANIJA
31400 ĐAKOVO, ANTE STARČEVIĆ 17. UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠAĐAKOVAČKI VODOVOD
BANA JELAČIĆA 65
31400 ĐAKOVO

Primljeno:	23-01-2009		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.		
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.	

NAŠ BROJ I ZNAK

KI

VAŠ BROJ I ZNAK:

DATUM:

400806001-9958/09

16.01.2009.

BZ: 400806-090034-0011

9958

od: 16.01.2009.

od: 13.01.2009.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, POGON ĐAKOVO (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

br.

400806-090034-0011

koja se izdaje Kupcu

ĐAKOVAČKI VODOVOD, ĐAKOVO, BANA JELAČIĆA 65

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, CRPNA STANICA 8)

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

SELCI ĐAKOVAČKI, ULICA BRANA BB-ZELENI POJAS, k.č. 3370, k.o. SELCI ĐAKOVAČKI

uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI**III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: ZM SELCI ĐAKOVAČKI-SB 650/10
2. Napajanje iz TS: SBTS 10/0.4 kV SELCI ĐAKOVAČKI 6
izvod:
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
Vanjski el.priključak izvesti podzemno kabelom PPOO/A 4x25mm² od SB 650/10 do SPMO ispred CS8.
5. Priključna snaga: 11,04 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi
8. Način korištenja snage i energije: trajno
9. Predvidivo vrijeme priključenja: 2009.GODINA
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži:

11. Mjesto predaje električne energije: Brojilo u SPMO

12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	CRPNA STANICA 8	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo kombi 3 fazno	OSO 3x16A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjermu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TN
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.
20. U SPMO ugraditi glavne osigurače odgovarajuće struje max 35 A ispred mjernog uređaja i uskladiti s strujom jednopolnog kratkog spoja.
21. Dozvoljeno je vršno opterećenje 11.04kW trofazno, limitirano trolnim limitatorom 3x16A.
22. Zaštitu od previsokog napona neizravnog dodira izvesti automatskim isključenjem napajanja zaštitnim uređajem od nadstruje u TN razvodnom sustavu uz obvezatnu ugradnju temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačavanja potencijala.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, ŠETALIŠTE KARDINALA F.ŠEPERA 1A pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio:  KARDOŠ IGOR

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

Za HEP-ODS


Doc.dr.sc. Damir Pečvarac, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK**POGON ĐAKOVO**REPUBLIKA HRVATSKA
31400 ĐAKOVO, ANTE STARČEVIĆA 17 ZUPANIJAUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELISTVO I ZAŠTITU OKOLIŠAĐAKOVAČKI VODOVOD
BANA JELAČIĆA 65
31400 ĐAKOVO

Primljeno: 23-01-2009		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
Uredbeni broj:	Prih.	Vrij.
VAŠ BROJ I ZNAK:	DATUM:	

NAŠ BROJ I ZNAK
400806001-9959/09
BZ: 400806-090035-0011
od: 16.01.2009.KI
VAŠ BROJ I ZNAK:
9959
od: 13.01.2009.

16.01.2009.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, POGON ĐAKOVO (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

br. 400806-090035-0011

koja se izdaje Kupcu

ĐAKOVAČKI VODOVOD, ĐAKOVO, BANA JELAČIĆA 65

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, CRPNA STANICA 9)

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

SELCI ĐAKOVAČKI, ULICA BRANA BB, k.č. 3375, k.o. SELCI ĐAKOVAČKI

uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI**III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: ZM SELCI ĐAKOVAČKI-SB 650/10
2. Napajanje iz TS: PTTS 10/0.4kV SELCI ĐAKOVAČKI 1
izvod:
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
Vanjski el.priključak izvesti podzemno kabelom PPOO/A 4x25mm² od SB 650/10 do SPMO ispred CS9.
5. Priključna snaga: 11,04 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi
8. Način korištenja snage i energije: trajno
9. Predvidivo vrijeme priključenja: 2009.GODINA
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži:

11. Mjesto predaje električne energije: Brojilo u SPMO

12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	CRPNA STANICA 9	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo kombi 3 fazno	OSO 3x16A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjernu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TN
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.
20. U SPMO ugraditi glavne osigurače odgovarajuće struje max 35 A ispred mjernog uređaja i uskladiti s strujom jednopolnog kratkog spoja.
21. Dozvoljeno je vršno opterećenje 11.04kW trofazno, limitirano trolnim limitatorom 3x16A.
22. Zaštitu od previsokog napona neizravnog dodira izvesti automatskim isključenjem napajanja zaštitnim uređajem od nadstruje u TN razvodnom sustavu uz obvezatnu ugradnju temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačavanja potencijala.

IV. EKONOMSKI UVJETI


1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-I, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, ŠETALIŠTE KARDINALA F.ŠEPERA 1A pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio:  KARDOŠ IGOR

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

Za HEP-ODS



Doc.dr.sc. Damir Pečvarac, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK 7

**ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
POGON ĐAKOVO**

31400 ĐAKOVO, ANTE STARČEVIĆA 17

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**ĐAKOVAČKI VODOVOD
BANA JELAČIĆA 65
31400 ĐAKOVO**

Primljeno: 23-01-2009		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
DATUM:		

16.01.2009.

NAŠ BROJ I ZNAK

KI

VAŠ BROJ I ZNAK:

400806001-9960/09

BZ: 400806-090036-0011

od: 16.01.2009.

9960

od: 13.01.2009.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, POGON ĐAKOVO (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

br.

400806-090036-0011

koja se izdaje Kupcu

ĐAKOVAČKI VODOVOD, ĐAKOVO, BANA JELAČIĆA 65

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, CRPNA STANICA 10)

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

SELCI ĐAKOVAČKI, KRALJA TVRTKA BB-KOD KČ.BR.7, k.č. 3374, k.o. SELCI ĐAKOVAČKI

uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI**III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: ZM SELCI ĐAKOVAČKI-SB 650/10
2. Napajanje iz TS: PTTS 10/0.4kV SELCI ĐAKOVAČKI 1
izvod:
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
Vanjski el.priključak izvesti podzemno kabelom PPOO/A 4x25mm² od SB 650/10 do SPMO ispred CS10.
5. Priključna snaga: 11,04 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi
8. Način korištenja snage i energije: trajno
9. Predvidivo vrijeme priključenja: 2009.GODINA
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži:

11. Mjesto predaje električne energije: Brojilo u SPMO

12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	CRPNA STANICA 10	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo kombi 3 fazno	OSO 3x16A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjernu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TN
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
17. Instalacije i postrojenja korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.
20. U SPMO ugraditi glavne osigurače odgovarajuće struje max 35 A ispred mjernog uređaja i uskladiti s strujom jednopolnog kratkog spoja.
21. Dozvoljeno je vršno opterećenje 11.04kW trofazno, limitirano trolnim limitatorom 3x16A.
22. Zaštitu od previsokog napona neizravnog dodira izvesti automatskim isključenjem napajanja zaštitnim uređajem od nadstruje u TN razvodnom sustavu uz obvezatnu ugradnju temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačavanja potencijala.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

I. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

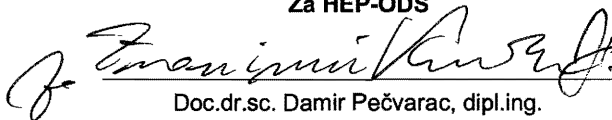
Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, ŠETALIŠTE KARDINALA F.ŠEPERA 1A pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio:  KARDOS IGOR

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

Za HEP-ODS


Doc.dr.sc. Damir Pečvarac, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK 7

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK**POGON ĐAKOVO**31400 ĐAKOVO, ANTE STARČEVIĆ
REPUBLIKA HRVATSKA
SARAJEVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠAĐAKOVAČKI VODOVOD
BANA JELAČIĆA 65
31400 ĐAKOVO

Primljeno: 23-01-2009		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
DATUM: 16.01.2009.		

NAŠ BROJ I ZNAK

KI

VAŠ BROJ I ZNAK:

400806001-9961/09

BZ: 400806-090037-0011

9961

od: 16.01.2009.

od: 13.01.2009.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na osnovi članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 68/01 i 177/04), Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, br. 14/06) na temelju Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN br. 28/06), a u skladu s Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, POGON ĐAKOVO (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

br.

400806-090037-0011

koja se izdaje Kupcu

ĐAKOVAČKI VODOVOD, ĐAKOVO, BANA JELAČIĆA 65

radi sagledavanja mogućnosti priključenja za građevinu

(vrsta objekta: ostala građevina, CRPNA STANICA 11)

na lokaciji (adresa, broj katastarske čestice i katastarska općina)

SELCI ĐAKOVAČKI, ĐURINA ULICA BB-KOD KČ.BR.22, k.č. 3382, k.o. SELCI ĐAKOVAČKI

uz sljedeće uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

1. U slučaju neizbježnog premještanja naših nadzemnih i podzemnih vodova, ili križanja odnosno približavanja, dužni ste izraditi poseban elaborat te ga dostaviti u HEP-ODS na suglasnost.
2. Na mjestima izvođenja radova u blizini naših podzemnih elektroenergetskih vodova iskop obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u prisustvu predstavnika HEP-ODS.
3. Svi troškovi izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja mreže HEP-ODS idu na teret kupca, a posao je dužan naručiti od HEP-ODS. Navedeni troškovi nisu obuhvaćeni Ugovorom o priključenju.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U MREŽI**III. TEHNIČKO ENERGETSKI UVJETI**

1. Mjesto priključenja građevine na mrežu: ZM SELCI ĐAKOVAČKI-SB 315/10(BR.280)
2. Napajanje iz TS: ŽSTS 10/0.4kV SELCI ĐAKOVAČKI 2
izvod:
3. Napon priključka: 0.40 kV
4. Opis izvedbe priključka kupca: NN - podzemni
Vanjski el.priključak izvesti podzemno kabelom PPOO/A 4x25mm2 od SB 315/10 do SPMO ispred CS11.
5. Priključna snaga: 11,04 kW
6. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1
7. Predvidiva godišnja potrošnja električne energije (kWh/god): po potrebi
8. Način korištenja snage i energije: trajno
9. Predvidivo vrijeme priključenja: 2009.GODINA
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mreži:

11. Mjesto predaje električne energije: Brojilo u SPMO

12. Način mjerenja, kategorija potrošnje i mjerna oprema za mjerenje potrošnje električne energije:

Rbr.	Naziv	Snaga (kW)	1F/3F	Kategorija potrošnje	Brojilo	Ostalo
1	CRPNA STANICA 11	11,04	3	NN - poduzetništvo	brojilo kombi 3 fazno	OSO 3x16A

OSO-ograničavalo strujnog opterećenja, SMT-strujni mjerni transformatori, NMT-naponski mjerni transformatori

13. Mjernu opremu za mjerenje potrošnje instalirati prema tehničkim uvjetima za obračunsko mjerno mjesto.
14. Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupačno mjesto, tako da se svi radovi i očitavanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije Kupca.
U građevinama s više mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za lokalno povezivanje brojila i daljinsko očitavanje.
15. Zaštitu od indirektnog dodira izvesti: TN
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačenja potencijala.
16. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem kupca na mjestu preuzimanja može iznositi najviše: 2,5 %
17. Instalacije i postrojenje korisnika mreže moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrđenim Mrežnim pravilima, kao i prema tehničkim preporukama i normama koje se temelje na načelima određivanja negativnog povratnog djelovanja na mrežu (primjerice: emisija viših harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i slično), a sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.
18. Ako Kupac koristi agregat koji se uključuje u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže dužan je u skladu s tehničkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela električnih instalacija napojenih pomoću uređaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske mreže. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slučaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zaštite od povratnog napona.
19. Ukoliko postojeći Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obavezan je od HEP-ODS-a zatražiti dopusnicu za rad na obračunskom mjernom mjestu.
20. U SPMO ugraditi glavne osigurače odgovarajuće struje max 25 A ispred mjernog uređaja i uskladiti s strujom jednopolnog kratkog spoja.
21. Dozvoljeno je vršno opterećenje 11.04kW trofazno, limitirano trolnim limitatorom 3x16A.
22. Zaštitu od previsokog napona neizravnog dodira izvesti automatskim isključenjem napajanja zaštitnim uređajem od nadstruje u TN razvodnom sustavu uz obvezatnu ugradnju temeljnog uzemljivača i glavnog izjednačavanja potencijala.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je dužan s HEP-ODS-om zaključiti ugovor o priključenju u kojem će se urediti uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, te odrediti iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja.
2. U slučaju kada je za priključenje građevine kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u SN ili VN mreži ugovorne strane zaključuju i predugovor o priključenju kojim se uređuju međusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mreži i priključka za priključenje građevine do uključivo građevinske dozvole, a ugovor o priključenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne može ostvariti priključak na elektroenergetski sustav HEP-ODS-a. Za priključenje Kupac je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje EES i priključenje i zaključiti ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.
2. Projektna dokumentacija električne instalacije predmetne građevine mora biti izrađena u skladu s važećim propisima i normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasnošću. Preporuča se da se navedeni projekt po izradi dostavi na uvid u HEP-ODS radi usuglašavanja projekta priključka s projektom građevine.
Izvođenje električnih instalacija Kupac je dužan povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.
3. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost važi dvije godine od dana izdavanja te prestaje važiti u roku od dvije godine, ako se u tom vremenu ne zaključi ugovor o priključenju, ne izvrše obveze iz ugovora o priključenju i ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za priključenje.
4. Na zahtjev za produženje roka važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka važenja, rok važenja prethodne elektroenergetske suglasnosti može se produžiti za još dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana podnijeti žalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Žalba se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, OSIJEK, ŠETALIŠTE KARDINALA F.ŠEPERA 1A pisanim putem neposredno ili poštom. Za žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05 i 129/06).

Obradio: *Igor Kardoš*
KARDOŠ IGOR

O tome obavijest:

1. Kupac
2. Služba za razvoj i investicije, Odjel za EES i priključenje
3. Pismohrana

Za HEP-ODS

Damir Pečvarac
Doc.dr.sc. Damir Pečvarac, dipl.ing.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK